

NOREADE C.E. PECQUENCOURT N.O.

Lille, le 26 février 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE OSTRICOURT
Mairie
20 Place de la République
59162 OSTRICOURT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : jeudi 08 janvier 2026 à 08h48
Prélèvement	00339157		par : CAR
Unité de gestion	0120	NOREADE C.E. PECQUENCOURT N.O.	Type visite : AA
Installation	UDI 000577	OSTRICOURT	
Point de surveillance	P 0000000999	CENTRE	Commune : OSTRICOURT
Localisation exacte	évier sanitaire femme mairie		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	9,2 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,6 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	833 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,37 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,40 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : A_4 Code SISE de l'analyse : 00339154 Référence laboratoire : LSE2601-14477

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,1 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0 mg(CO3),				
Hydrogénocarbonates	384,0 mg/L				
Titre alcalimétrique	0,00 °f				
Titre alcalimétrique complet	31,45 °f				
Titre hydrotimétrique	39,74 °f				
FER ET MANGANESE					
Fer total	<10 µg/L				200,00
MINERALISATION					
Chlorures	38 mg/L				250,00
Sulfates	63 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,84 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,38 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	19 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0

PLV : 00339157 page : 1

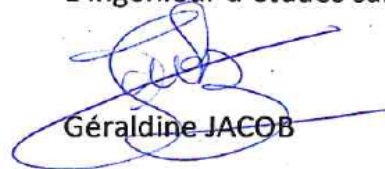
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL	0			
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL	0			

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00339157)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires,


Géraldine JACOB